



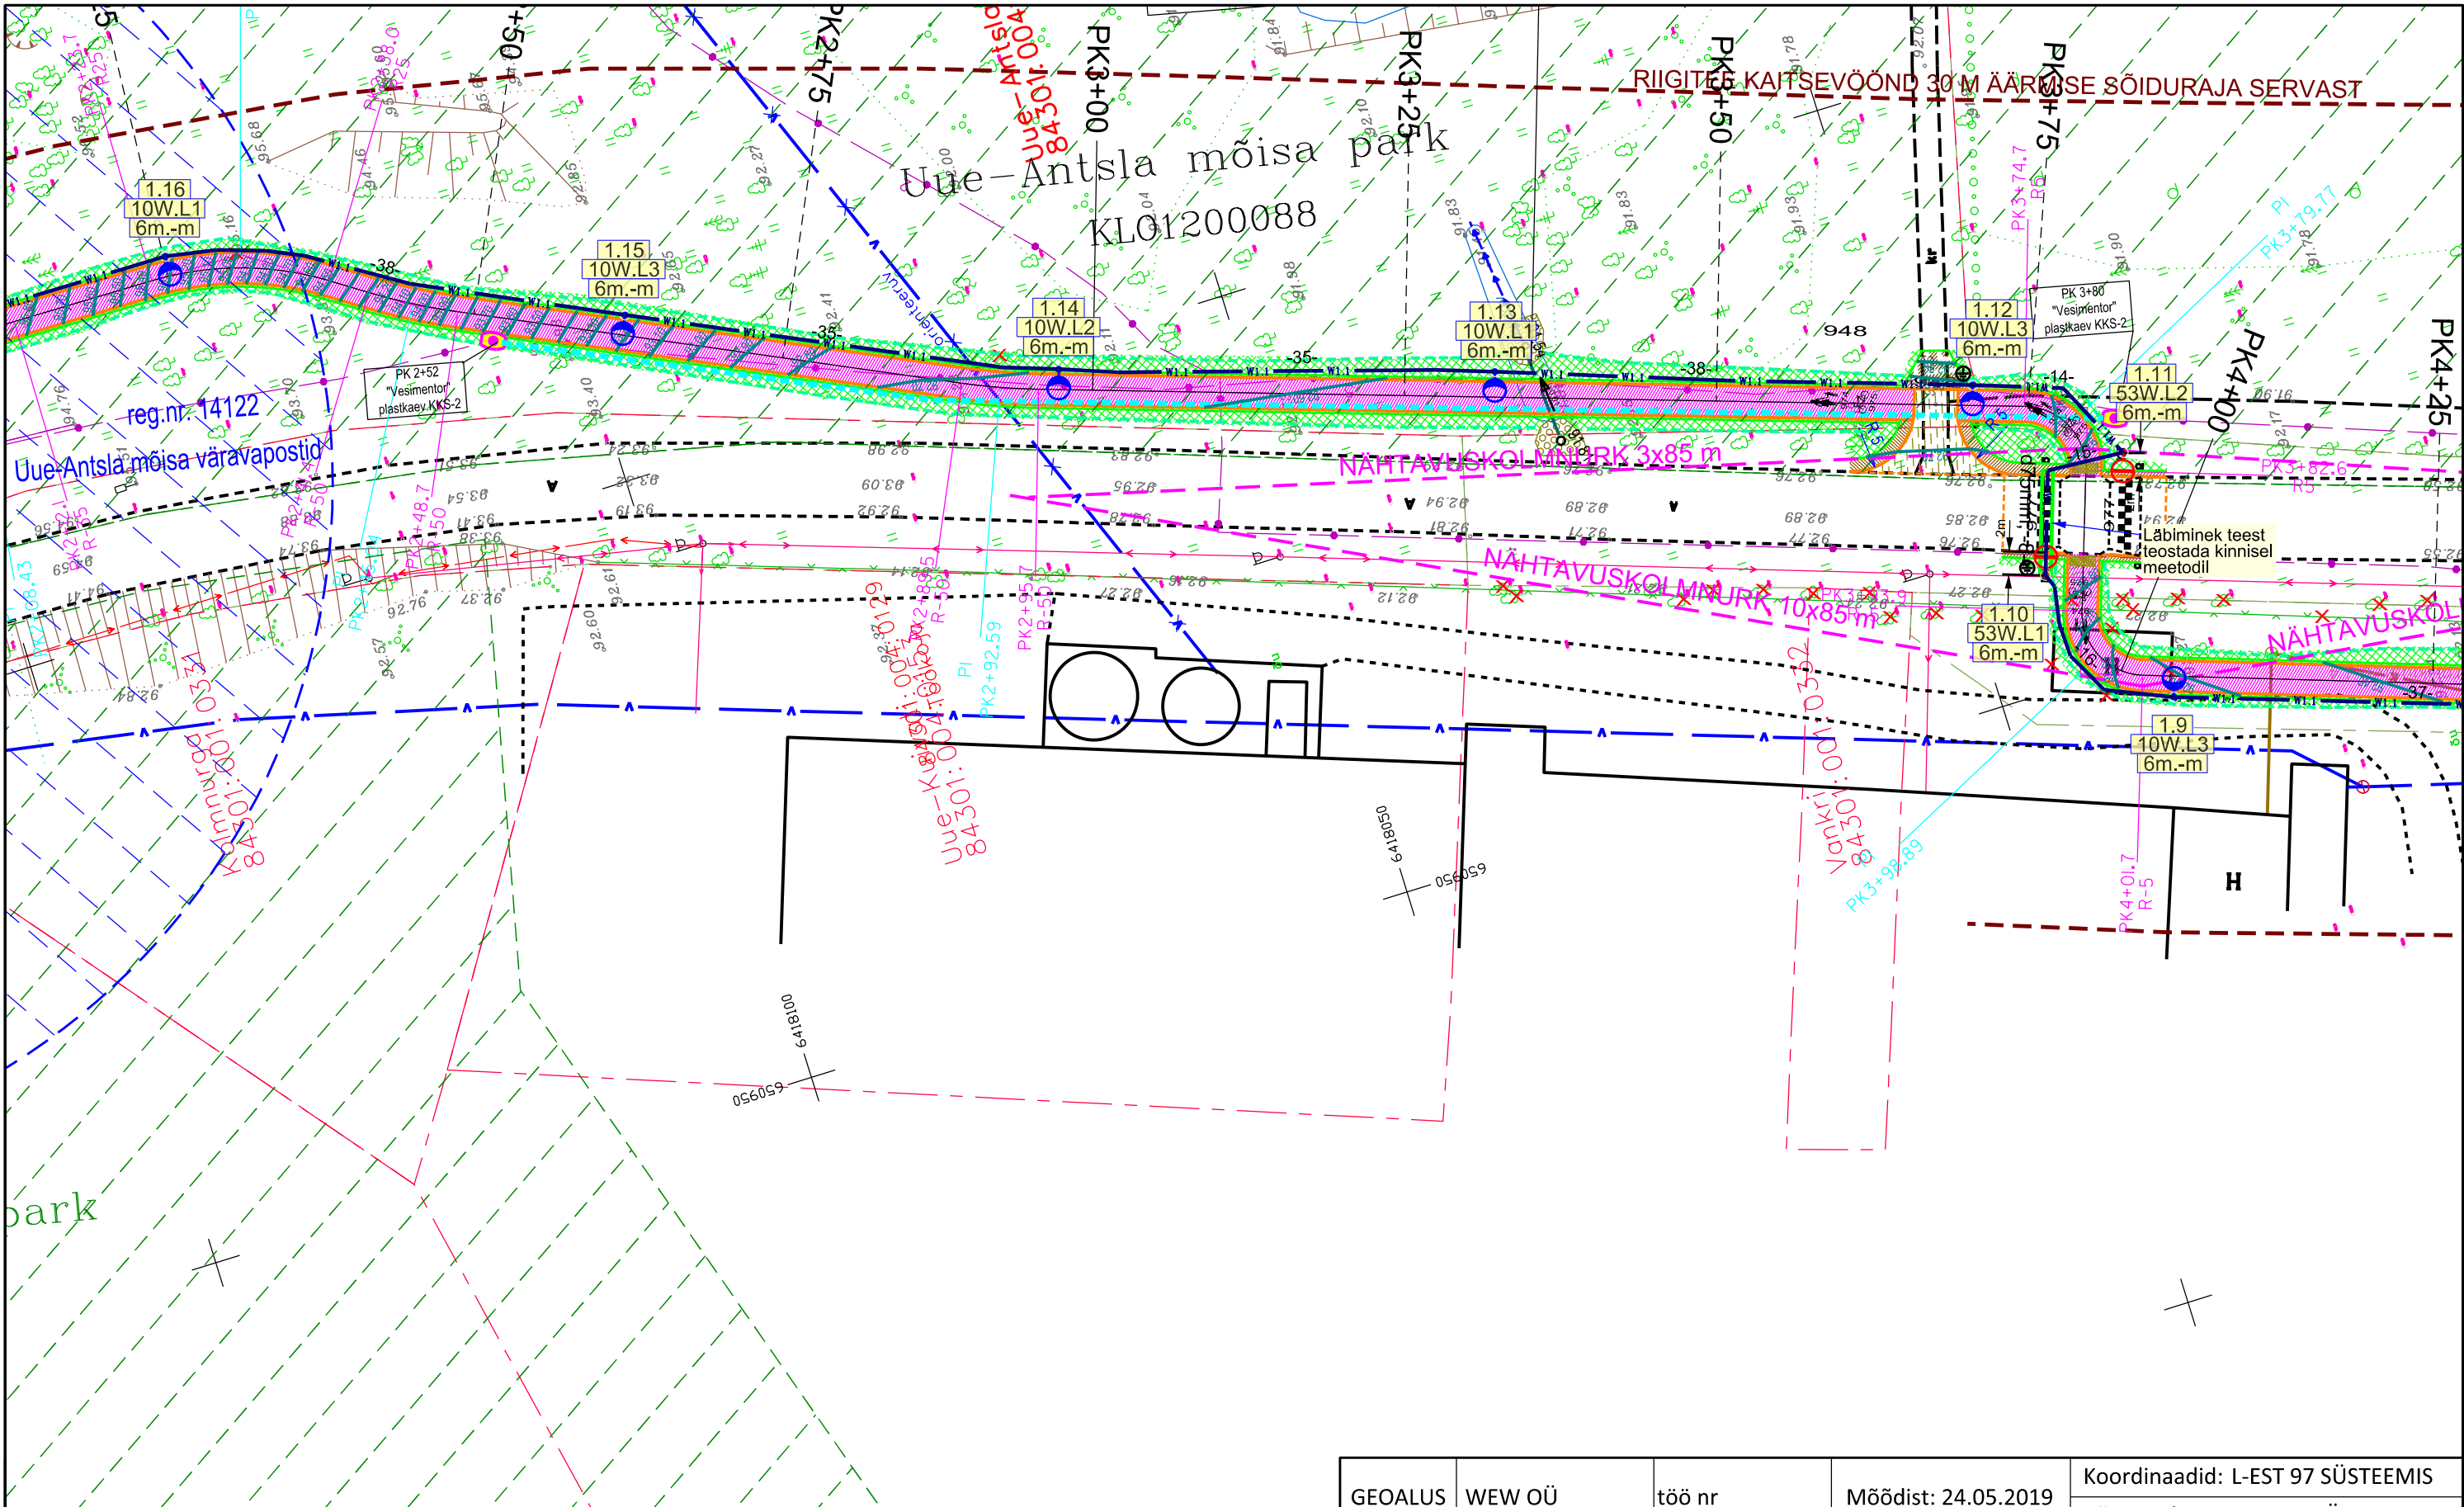

VALGUSTUSE PROJEKTIGA LAHENDATUD TINGMÄRGID	
	- projekteeritud tänavavalgusti metallmastil
	- projekteeritud maakaabli trass, kaabel kaablikaitsetorus d75mm, trassi pikkus 17m
	- projekteeritud maanduspaigaldis

VALGUSTI TÄHISTUS	
Valgusti Nr	Faas
Võimsus	Optika
Masti kõrgus vundamendist	Konsooli pikkus


GEOALUS	WEW OÜ	töö nr GEO-089-19	Möödist: 24.05.2019	Koordinaadid: L-EST 97 SÜSTEEMIS
Projekteerija Line Engineering OÜ Anne 73 - 18 Tartu 50704 Registrikood 10945245 ennkippasto@gmail.com +372 522 4137		Tellijal Antsla Vallavalitsus	Töö nr EL1918	
Kontrollis Enn Kippasto		Töö nimetus Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgteel projekteerimine IV osa Tänavavalgustus	Objekti aadress Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla	
Projekteerija Enn Kippasto		Joonis Valgustuse asendiplaan	Projekti staadium Põhiprojekt	
Fail EL1918_PP_EL-4-01_v01_asendvalgustus		Kuupäev 02.08.2019	Mööd 1:500	Joonis EV002

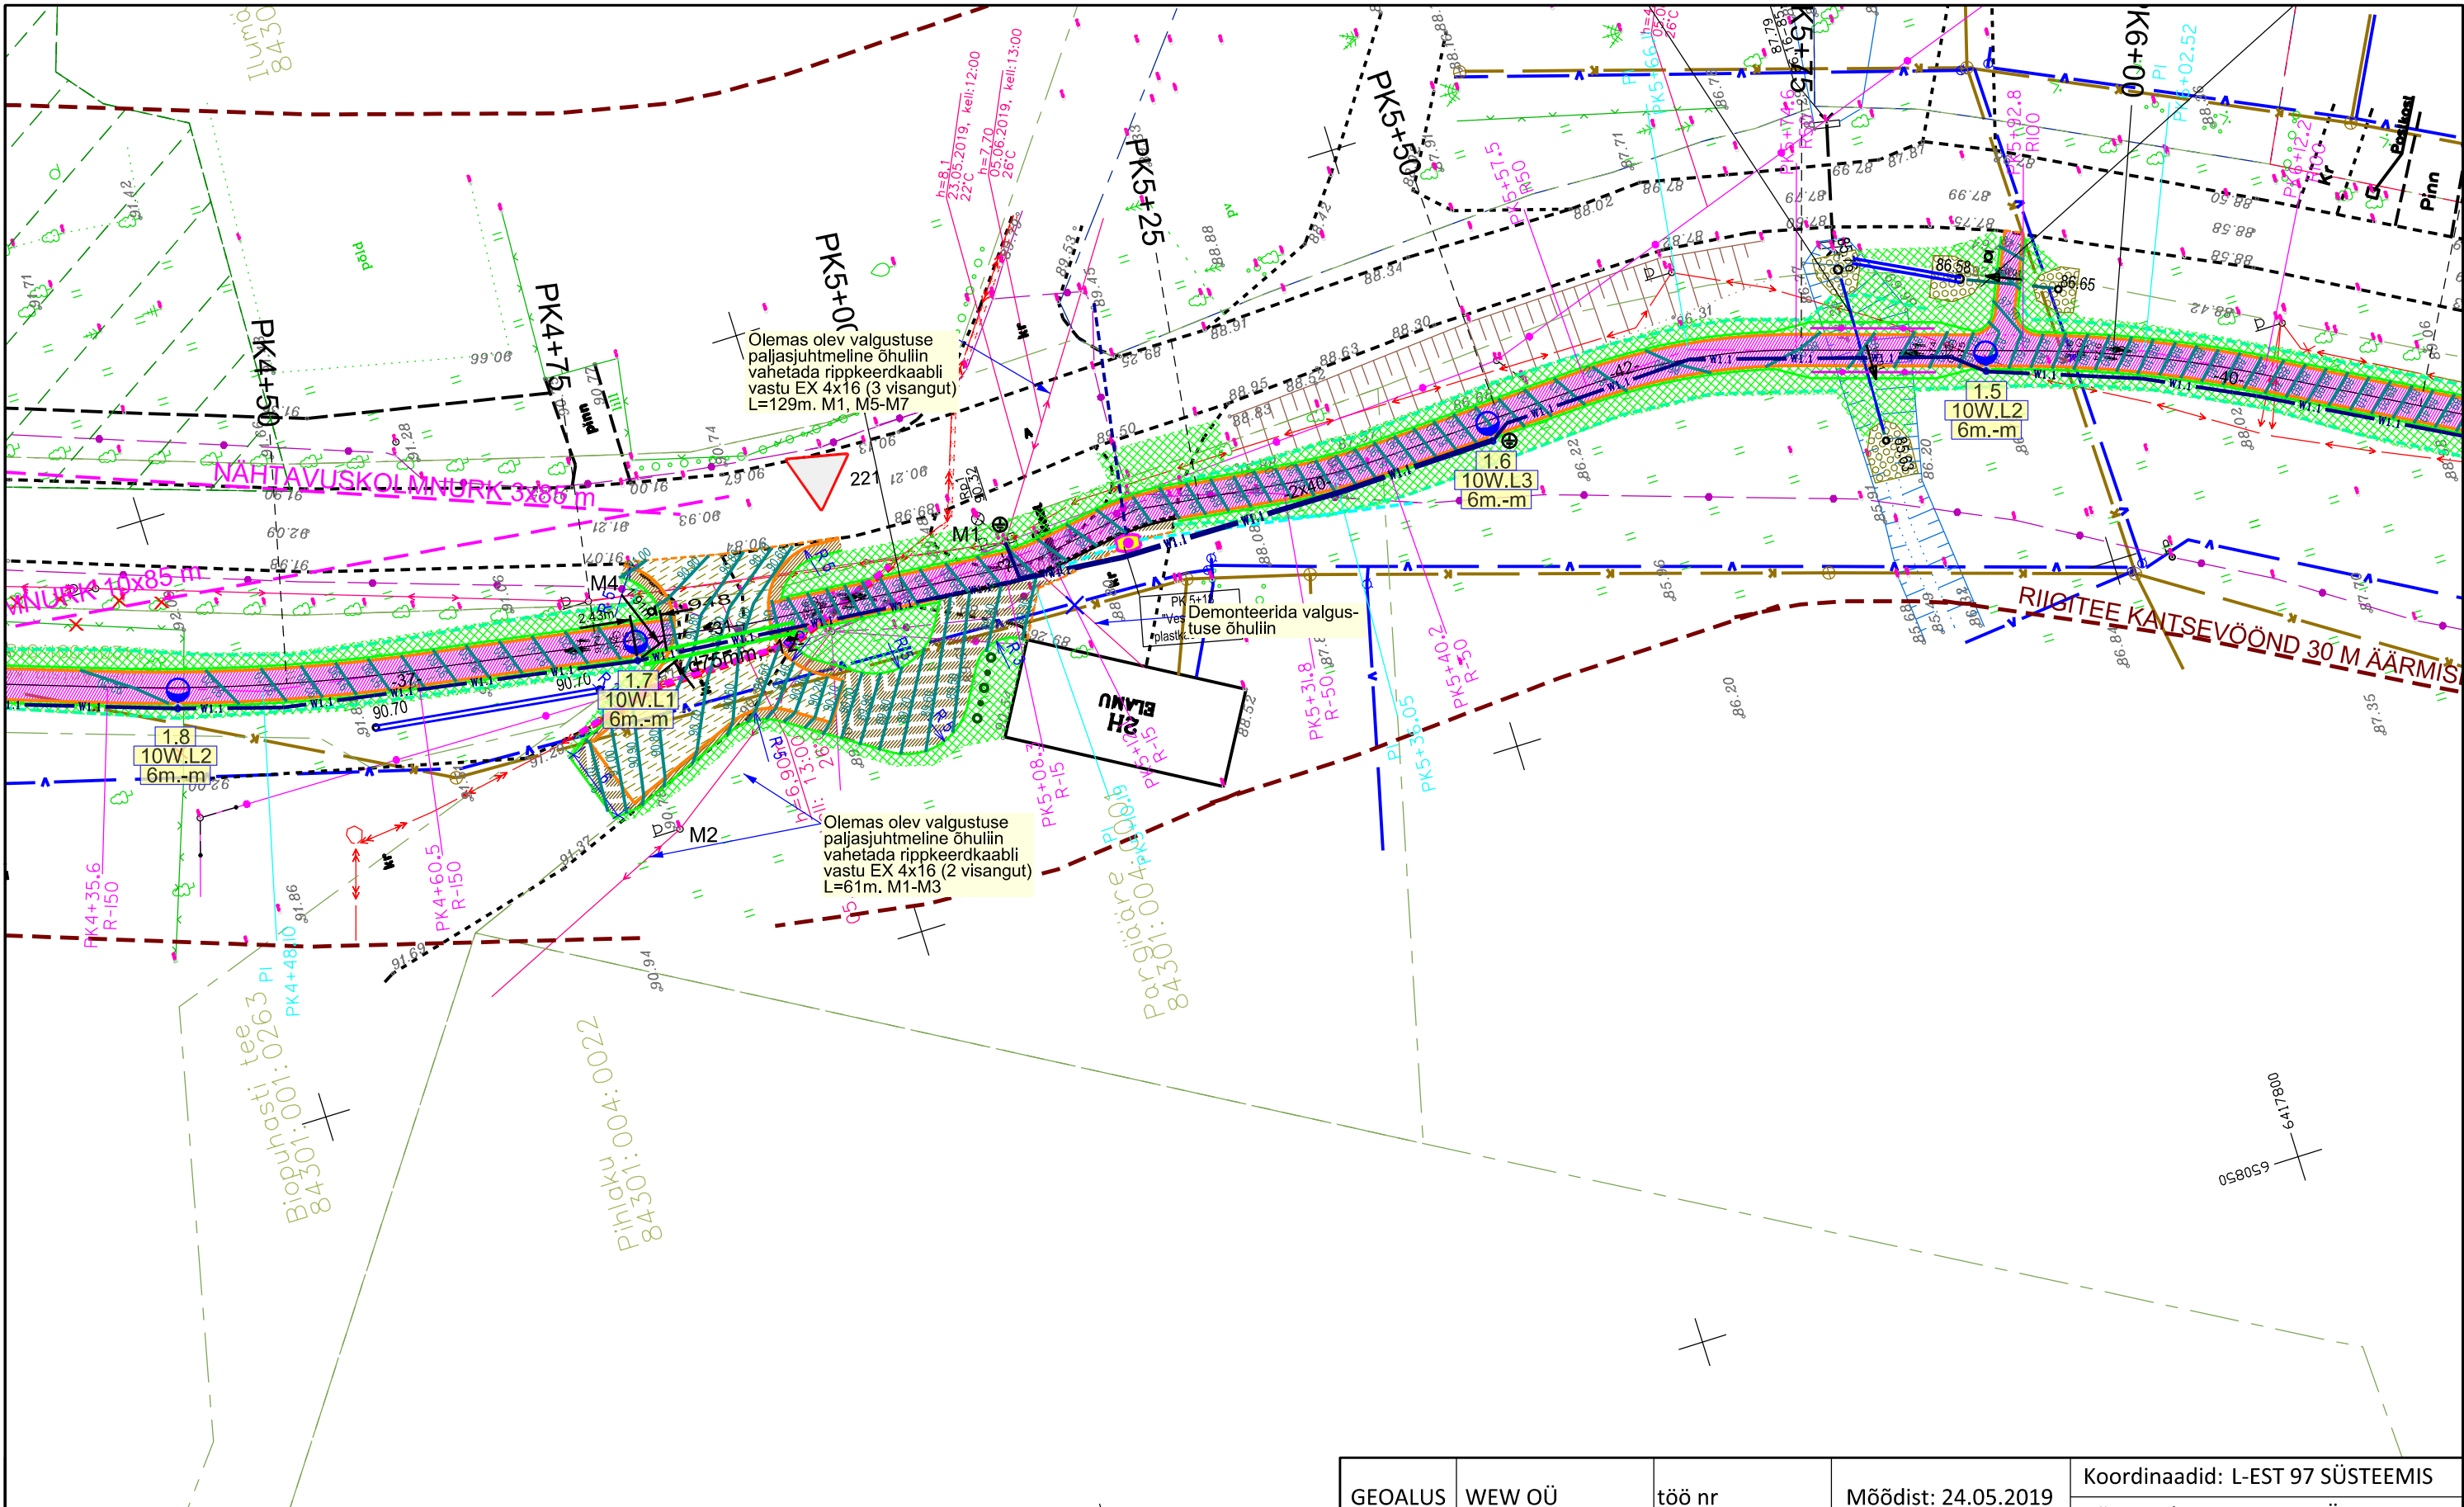

VALGUSTUSE PROJEKTIGA LAHENDATUD TINGMÄRGID	
	- projekteeritud tänavavalgusti metallmastil
	- projekteeritud maakaabli trass, kaabel kaablikaitsetorus d75mm, trassi pikkus 17m
	- projekteeritud maanduspaigaldis

VALGUSTI TÄHISTUS	
Valgusti Nr	Faas
Võimsus	Optika
Masti kõrgus vundamendist	Konsooli pikkus


GEOALUS	WEW OÜ	töö nr GEO-089-19	Möödist: 24.05.2019	Koordinaadid: L-EST 97 SÜSTEEMIS	
Projekteerija Line Engineering OÜ Anne 73 - 18 Tartu 50704 Registrikood 10945245 ennkippasto@gmail.com +372 522 4137				Kõrgused: EH2000 SÜSTEEMIS	
Kontrollis Enn Kippasto		Joonis Valgustuse asendiplaan		Töö nr EL1918	
Projekteerija Enn Kippasto		Fail EL1918_PP_EL-4-01_v01_asendvalgustus		Objekti aadress Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla	
		Kuupäev 02.08.2019		Mööd 1:500	
				Projekti staadium Põhiprojekt	
				Joonis EV003	

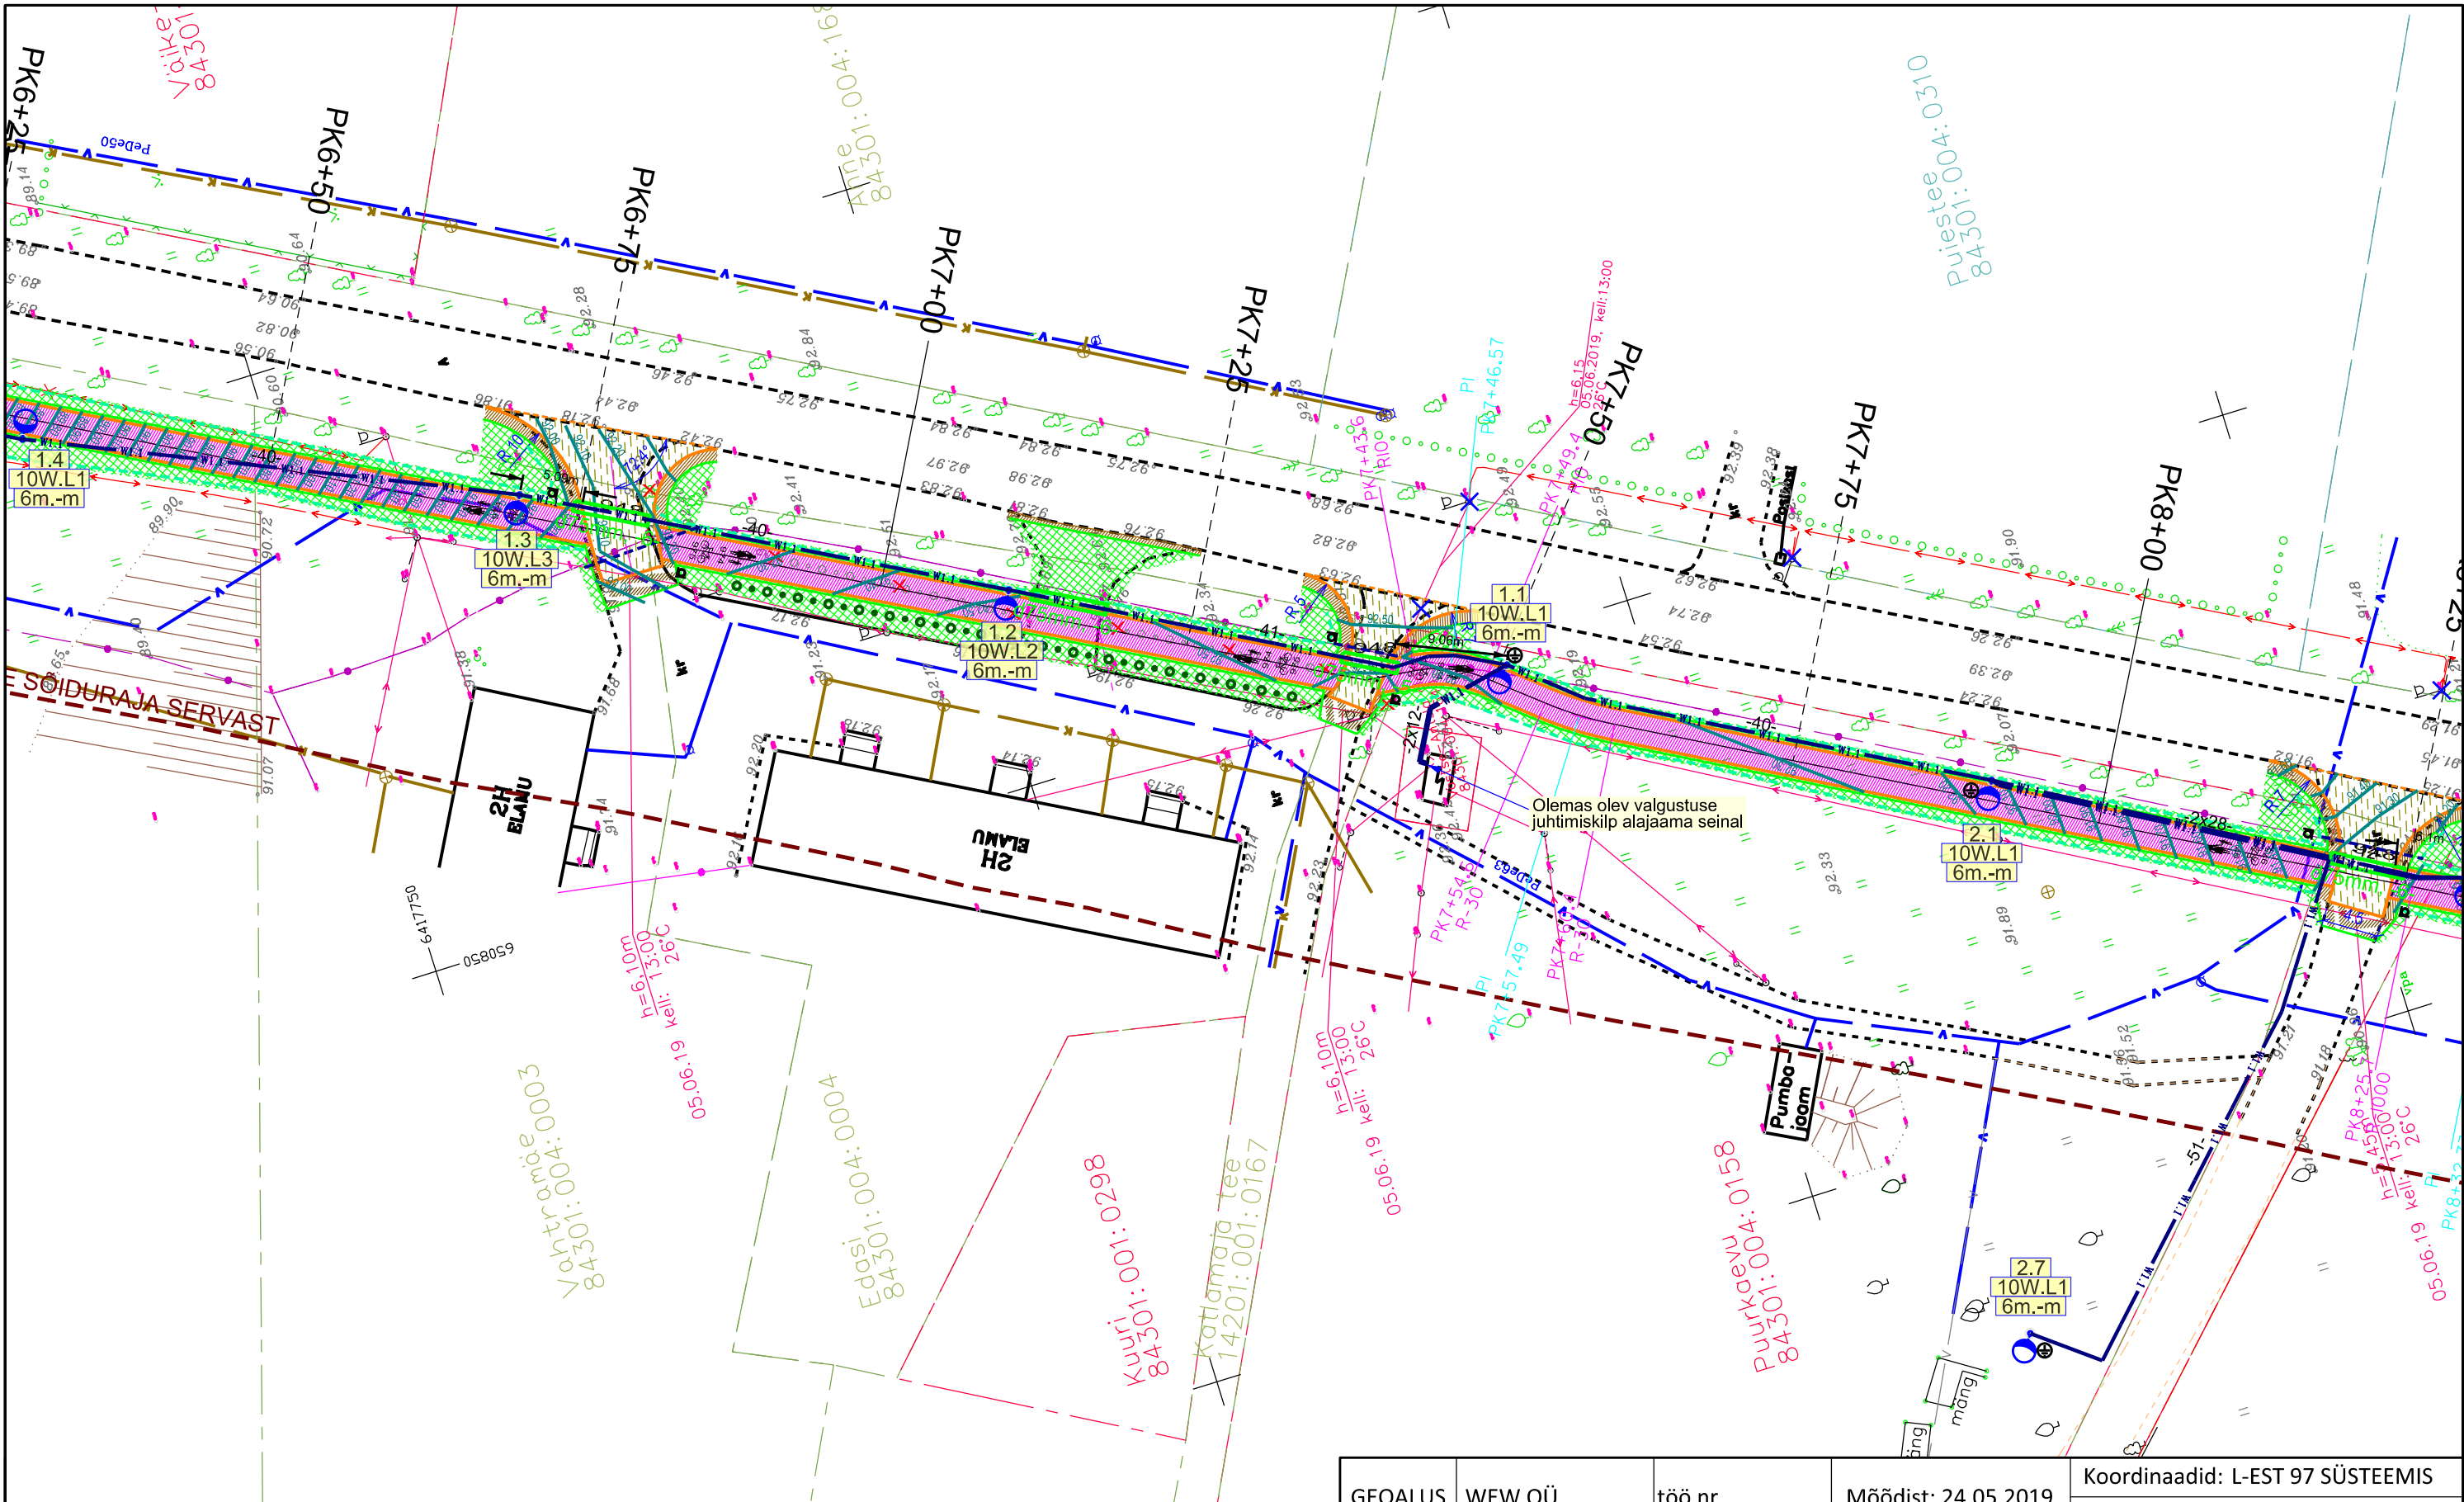


VALGUSTUSE PROJEKTIGA LAHENDATUD TINGMÄRGID	
	- projekteeritud tänavavalgusti metallmastil
	- projekteeritud maakaabli trass, kaabel kaablikaitsetorus d75mm, trassi pikkus 17m
	- projekteeritud maanduspaigaldis

VALGUSTI TÄHISTUS	
Valgusti Nr	Faas
Võimsus	Optika
Masti kõrgus vundamendist	Konsooli pikkus



GEOALUS	WEW OÜ	töö nr GEO-089-19	Möödist: 24.05.2019	Koordinaadid: L-EST 97 SÜSTEEMIS	
				Kõrgused: EH2000 SÜSTEEMIS	
Projekteerija Line Engineering OÜ		Tellija Antsla Vallavalitsus		Töö nr EL1918	
Anne 73 - 18 Tartu 50704 Registrikood 10945245 ennkippasto@gmail.com +372 522 4137		Töö nimetus Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgteede projekteerimine IV osa Tänavavalgustus		Objekti aadress Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla	
Kontrollis Enn Kippasto		Joonis Valgustuse asendiplaan		Projekti staadium Põhiprojekt	
Projekteerija Enn Kippasto		Fail EL1918_PP_EL-4-01_v01_asendvalgustus	Kuupäev 02.08.2019	Möödt 1:500	Joonis EV004

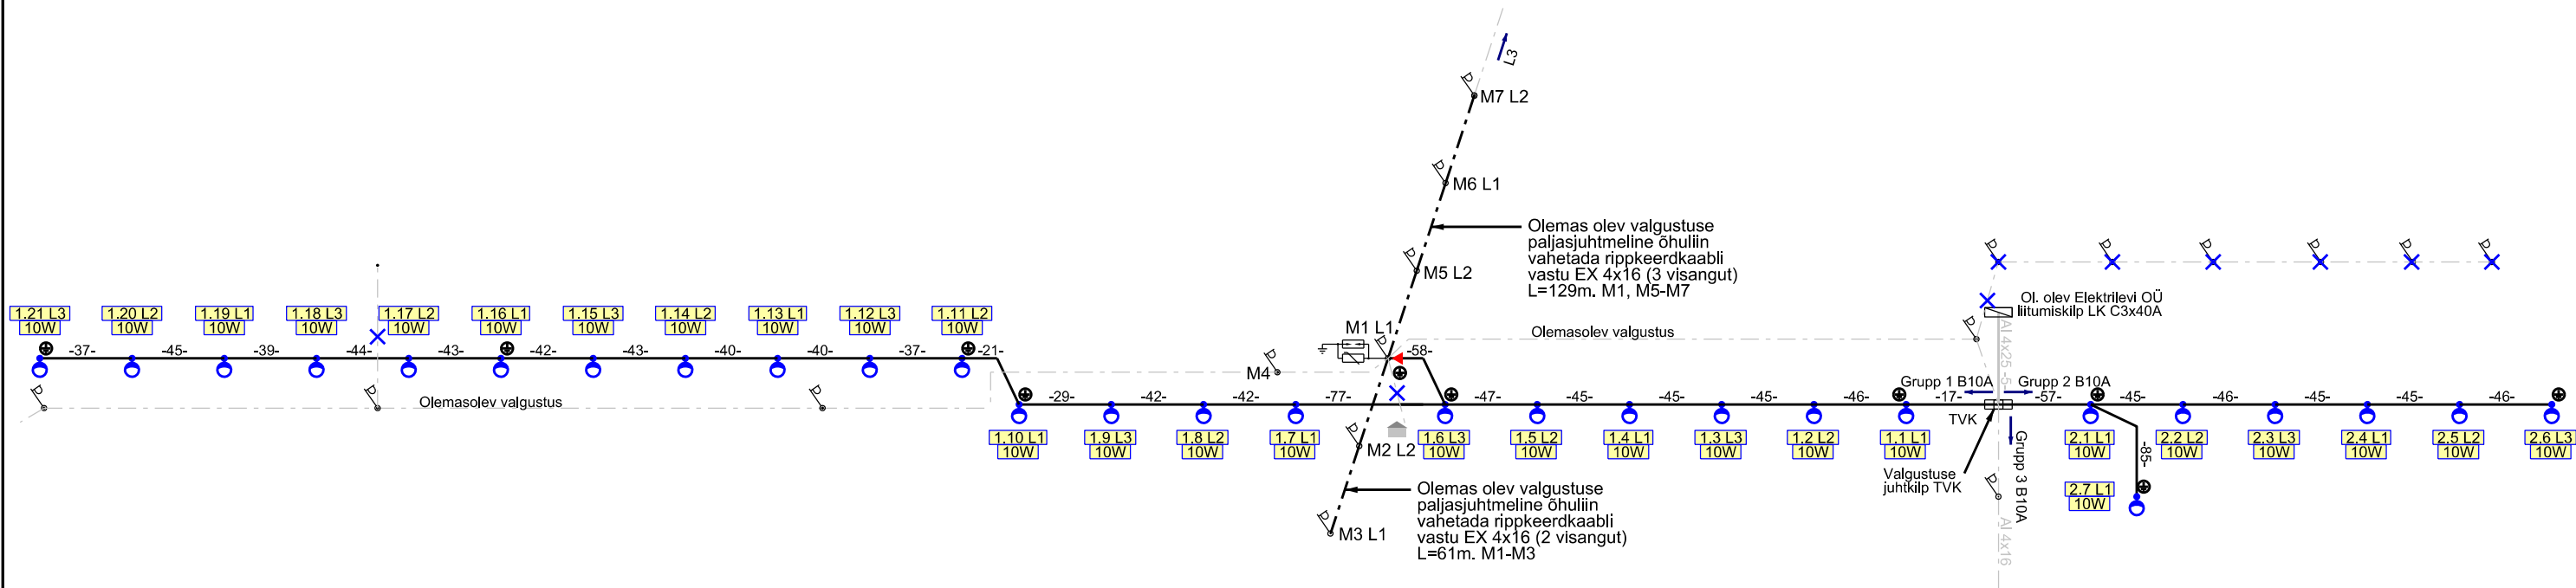


OLEMAS OLEV TÄNAVAVALGUSTUSKILP TVK
REKONSTRUKTSIOON
PROJEKTEERITUD A-BOX KARBIK KILBIS (PLAST)

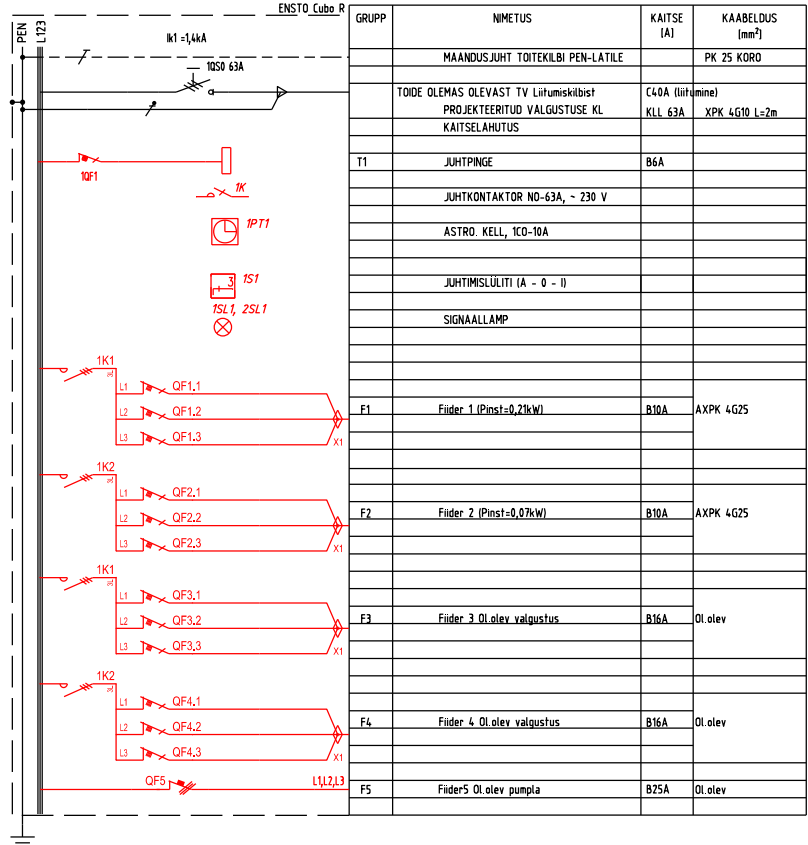






Metallmasti valgusti ühendusskeem

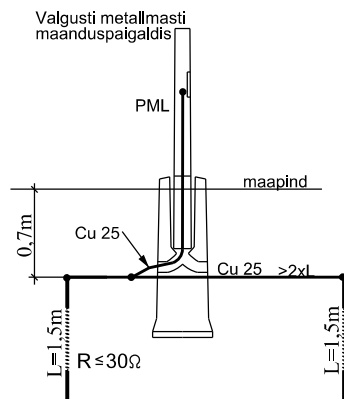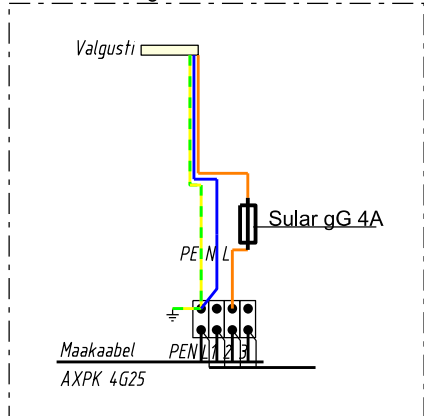



Projekteerija Line Engineering OÜ Anne 73 - 18 Tartu 50704 Registrikood 10945245 ennkippasto@gmail.com +372 522 4137	Tellija Antsla Vallavalitsus			Töö nr EL1918
	Töö nimetus Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgteede projekteerimine IV osa Tänavavalgustus			Objekti aadress Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla
Kontrollis Enn Kippasto	Joonis Ühendusskeem			Projekti staadium Põhiprojekt
Projekteerija Enn Kippasto	Fail EL1918_PP_EL-4-01_v01_asendvalgustus	Kuupäev 02.08.2019	Mõõt A3	Joonis EV006

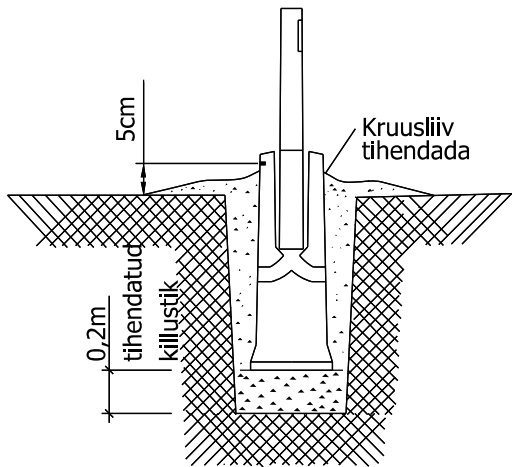


Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 5cm.
Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 2m
raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule
paigalduse korral peab olema ühtlaselt langev/tõusev maapind
Jalandi alla paigaldada 0,2m tihendatud killustikku

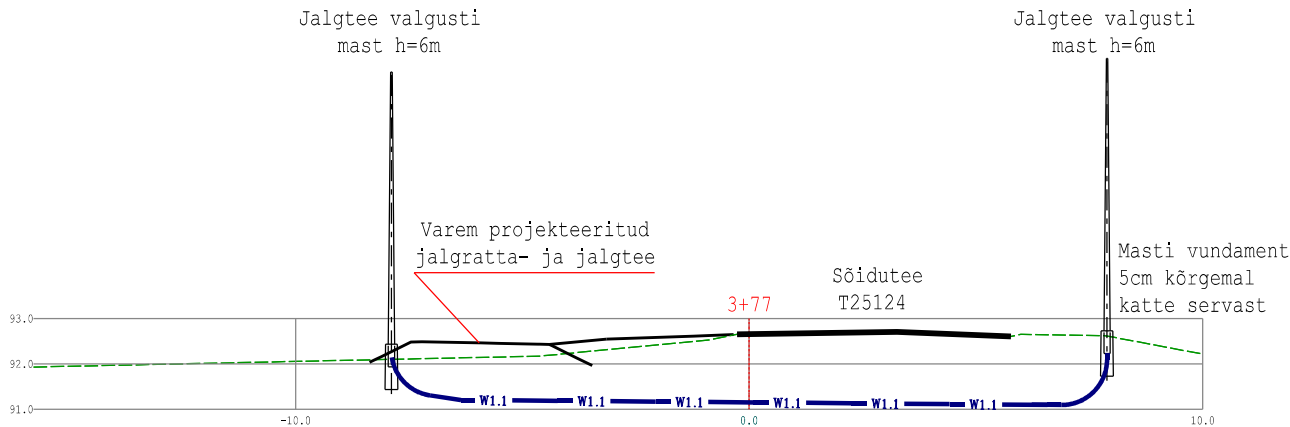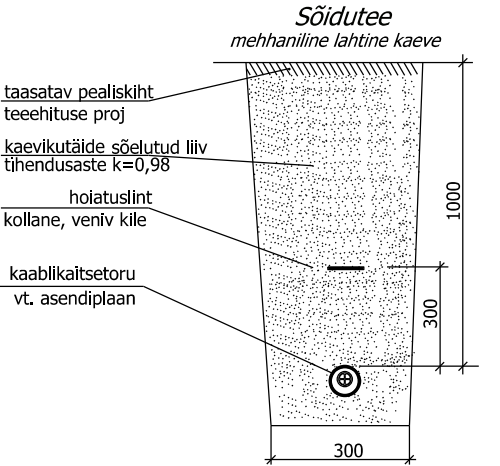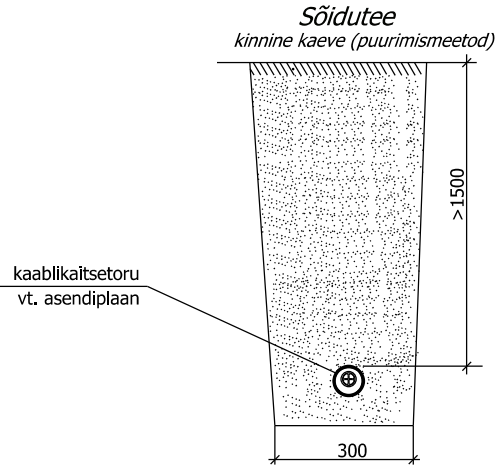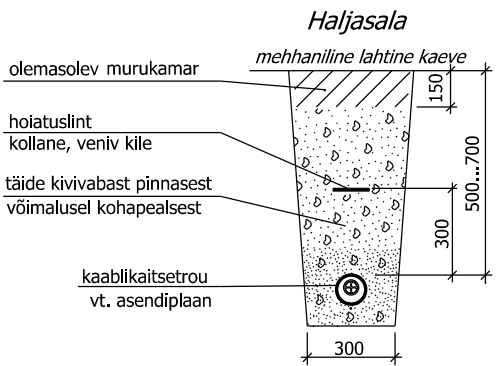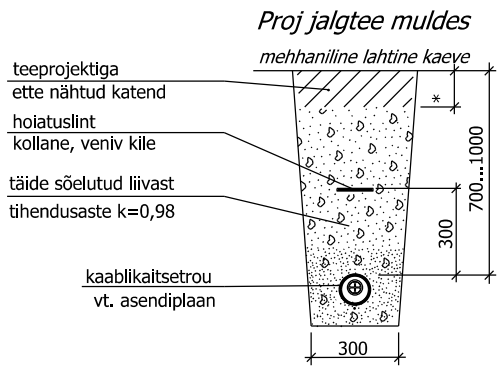

Ristumine teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon)

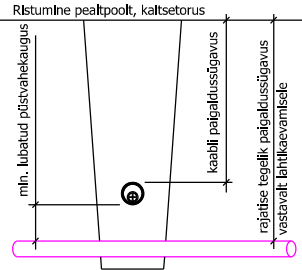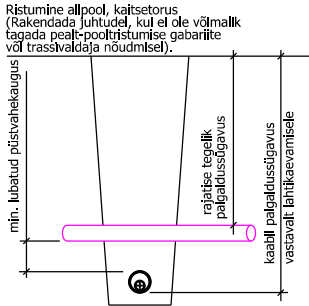

Ristumine olemasoleva trüubiga Kaablikaitsetrou -B-kaitsklass

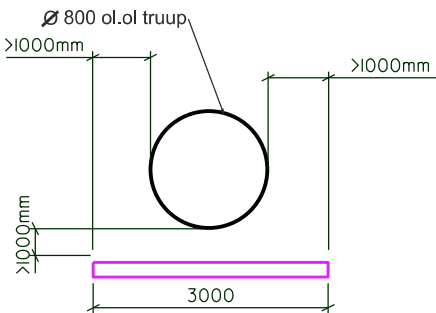

Märkused:

- *Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
- *Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasessse.
- *Tõitmisel pinnast tihendada
- *Kaeviku laius sõltub kaevamis meetodist ja pinnasest
- *Peale chitustõid taastada pinnase ja teekatte endine olukord!

Projekteerija Line Engineering OÜ Anne 73 - 18 Tartu 50704 Registrikood 10945245 ennkippasto@gmail.com +372 522 4137	Tellija Antsla Vallavalitsus		Tõõ nr EL1918
	Tõõ nimetus Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine IV osa Tänavavalgustus		Objekti aadress Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla
Kontrollis Enn Kippasto	Joonis Ristlõiked		Projekti staadium Põhiprojekt
Projekteerija Enn Kippasto	Fail EL1918_PP_EL-4-01_v01_asendvalgustus	Kuupäev 02.08.2019	Mõõt A3
		Joonis EV007	