


**Mulde taastamine  
(valgustusmasti jalandi paigaldamisel)**

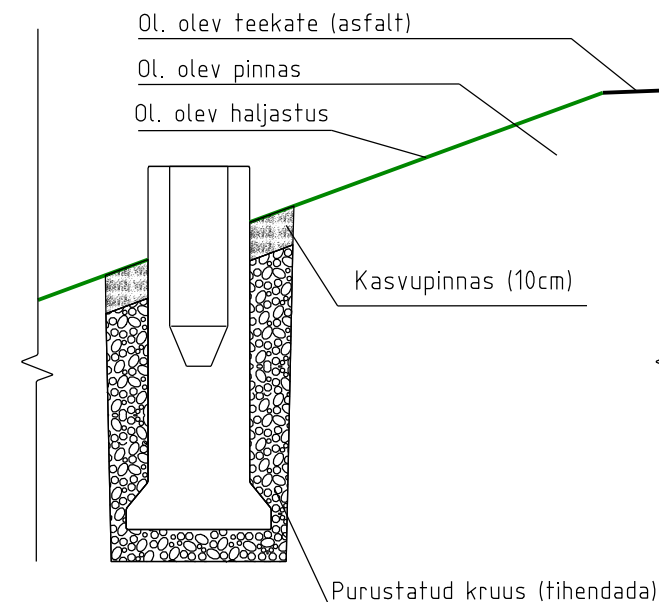

**Tabel 1.** Elektri kaabli vahekaugused paralleelkulgemisel ja ristumisel teiste kommunikatsioonidega, torus / ilma toruta.

| Nimetus                                 | Paralleelkulgemine (m) | Ristumine (m)                   |
|---|------------------------|---------------------------------|
| Vee- ja kanalisatsioonitoru             | $\geq 0,25 / \geq 1,0$ | $\geq 0,25 / \geq 0,5$          |
| Sidekaabel                              | $\geq 0,1 / \geq 0,5$  | $\geq 0,2 / \geq 0,5$           |
| Gaasitoru                               | $\geq 0,25 / \geq 1,0$ | $\geq 0,2 / \geq 0,5$           |
| Kaugküttetorustik või kanali pealispind | $\geq 2,0 / -$         | $\geq 0,25 / \geq 0,5$          |
| Elektrikaabel                           | $\geq 0,07 / \geq 0,1$ | $\geq 0,1 / \geq 0,1 \dots 0,5$ |

**MÄRKUSED**

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevik rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumisteltäpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

|                  |  |                |  |                    |
|------------------|--|----------------|--|--------------------|
| Tellija:         | Antsla Vallavalitsus<br>F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn<br>66 403 Antsla vald,<br>Tel. 785 5164              | <b>EMPOWER</b> | Address: Energia 4, Pärnu,<br>80042                  | Kuupäev: 26.11.20  |
|                  |  |                |  | Töö nr: PP010920-3 |
| Töö nimetus:     | Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine<br>Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond<br>Põhiprojekt |                | Reg nr: 11445550                                     | Joon nr: 005       |
|                  |  |                | Telefon: 5136891<br>e-mail:<br>tarmo.laur@empower.ee | Mõotkava: (A3)     |
| Joonise nimetus: | Kaevikute lõiked   |                | Projekteerija: Tarmo Laur                            |                    |