



AJ "TSOORU" (osaline skeem)

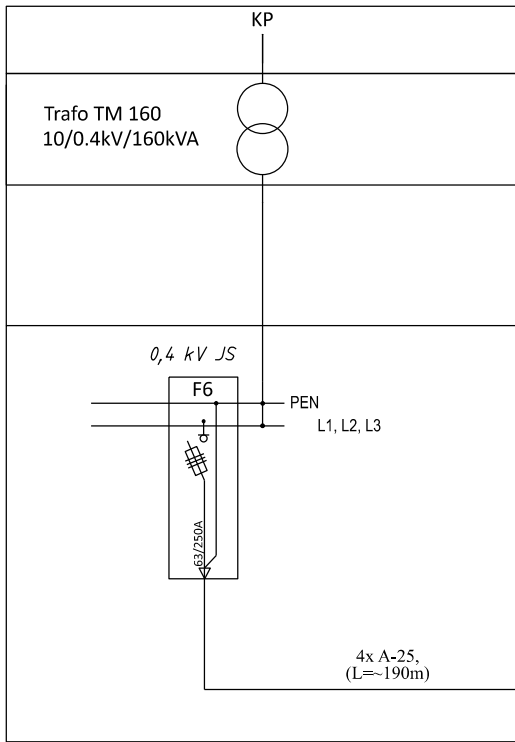


Liitumiskilp
(Elektrilevi OÜ)

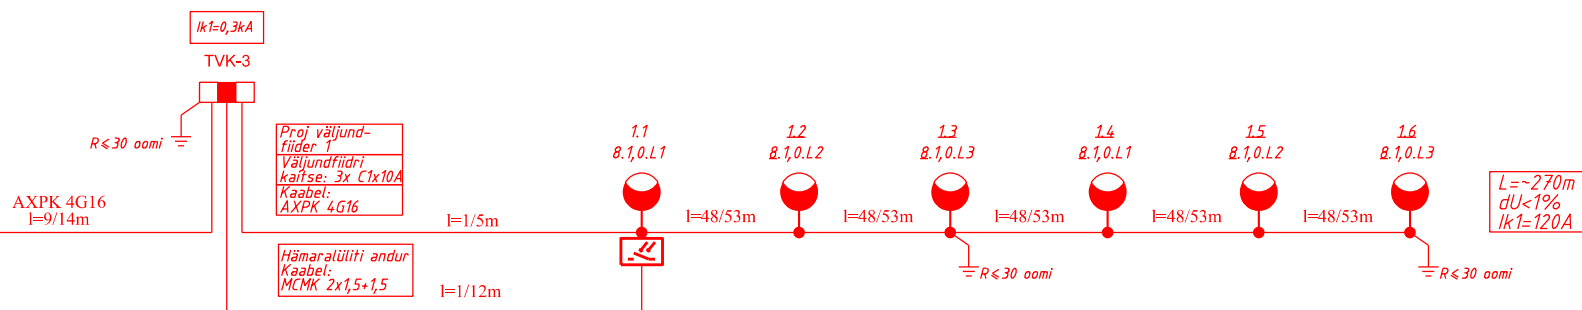

ELEKTRILISED ÜHENDUSED ja MAANDAMINE:

- proj maakaablivõrk: 3L + PEN (TN-C)
- TN-C/TN-S üleminek mastiklemmidel
- valgustid ühendada TN-S süsteemis
- igale valgustile mastis eraldi 4 A sulavkaitse

Valgusti masti
sisemine elektripaigaldis

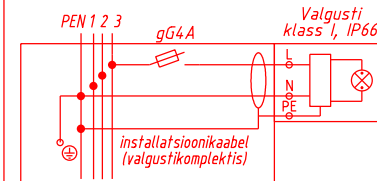

MÄRKUSED:

1. Valgustid 1.1 – 1.6 Micro Martin MRUE 030 730 L22
2. Hämaralüüti andur paigaldada valgustusmastile 1.1.
3. Joonisel on näitamata masti installatsioonikaabel (farnitakse koos valgustikomplektiga) masti hooldusluugi taga asuvast klemmliistult kuni valgustini.
4. Valgustid ühendada toiteliniil vaheldumisi.
5. Mastide vaheline kaabel AXPk 4G16 mm².

TINGMÄRGID

Projekteeritud välisvalgustuse mast koos valgustiga

(väljundfiider 1, mast nr 1, kõrgus h=8m, konsool – 1,0m, faas L1)

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud maandus

Olemasolev liitumiskilp

Tellijä: Antsla Vallavalitsus
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald,
Tel. 785 5164

EMPOWER

Address: Energia 4, Pärnu,
80042

Reg nr: 11445550

Telefon: 5136891

e-mail:
tarmo.laur@empower.ee

Projekteerija: Tarmo Laur

Kuupäev: 07.10.20

Töö nr: PP010920-4

Joon nr: 002-2

Mõõtkaava: (A3)

Töö nimetus: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Mustamäe tee, Tsooru k., Antsla vald,
Võru maakond. Põhiprojekt

Joonise nimetus: Valgustuse skeem