



### Haljasala

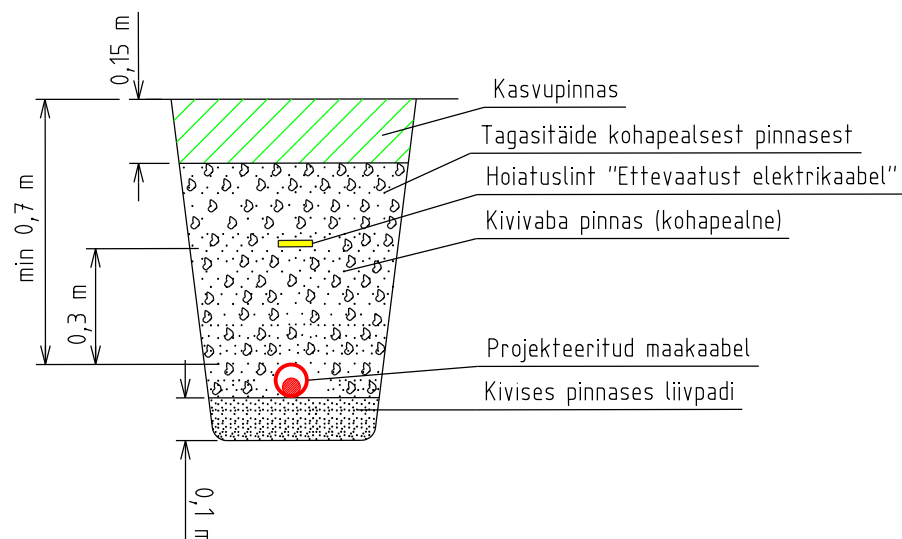


### Kruusakattega tee

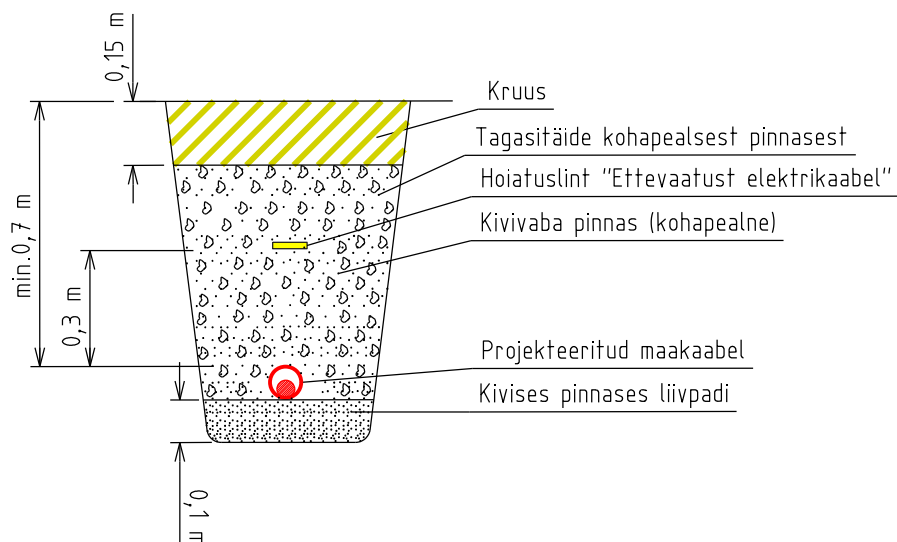

#### MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevik rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumisteltäpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahutikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164		Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee	Kuupäev: 19.10.20 Töö nr: PP010920-4
Töö nimetus:	Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tsooru Rahvamaja, Tsooru k., Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt	Joon nr: 005 Mõõtkava: (A4)	
Joonise nimetus:	Katete taastamine	Projekteerija: Tarmo Laur	