


joon 006

Olemasolev juhtimiskilp (hoone seinal)
asendada uue kilbiga.
Kilbist ehitada välja uus fider 3 kuni olemasoleva mastini -
paigaldada uus rippkeerdkaabel ALUS 4x25 ning Veski tn.
suunaline õhuliin ühendada fider 3 toite.

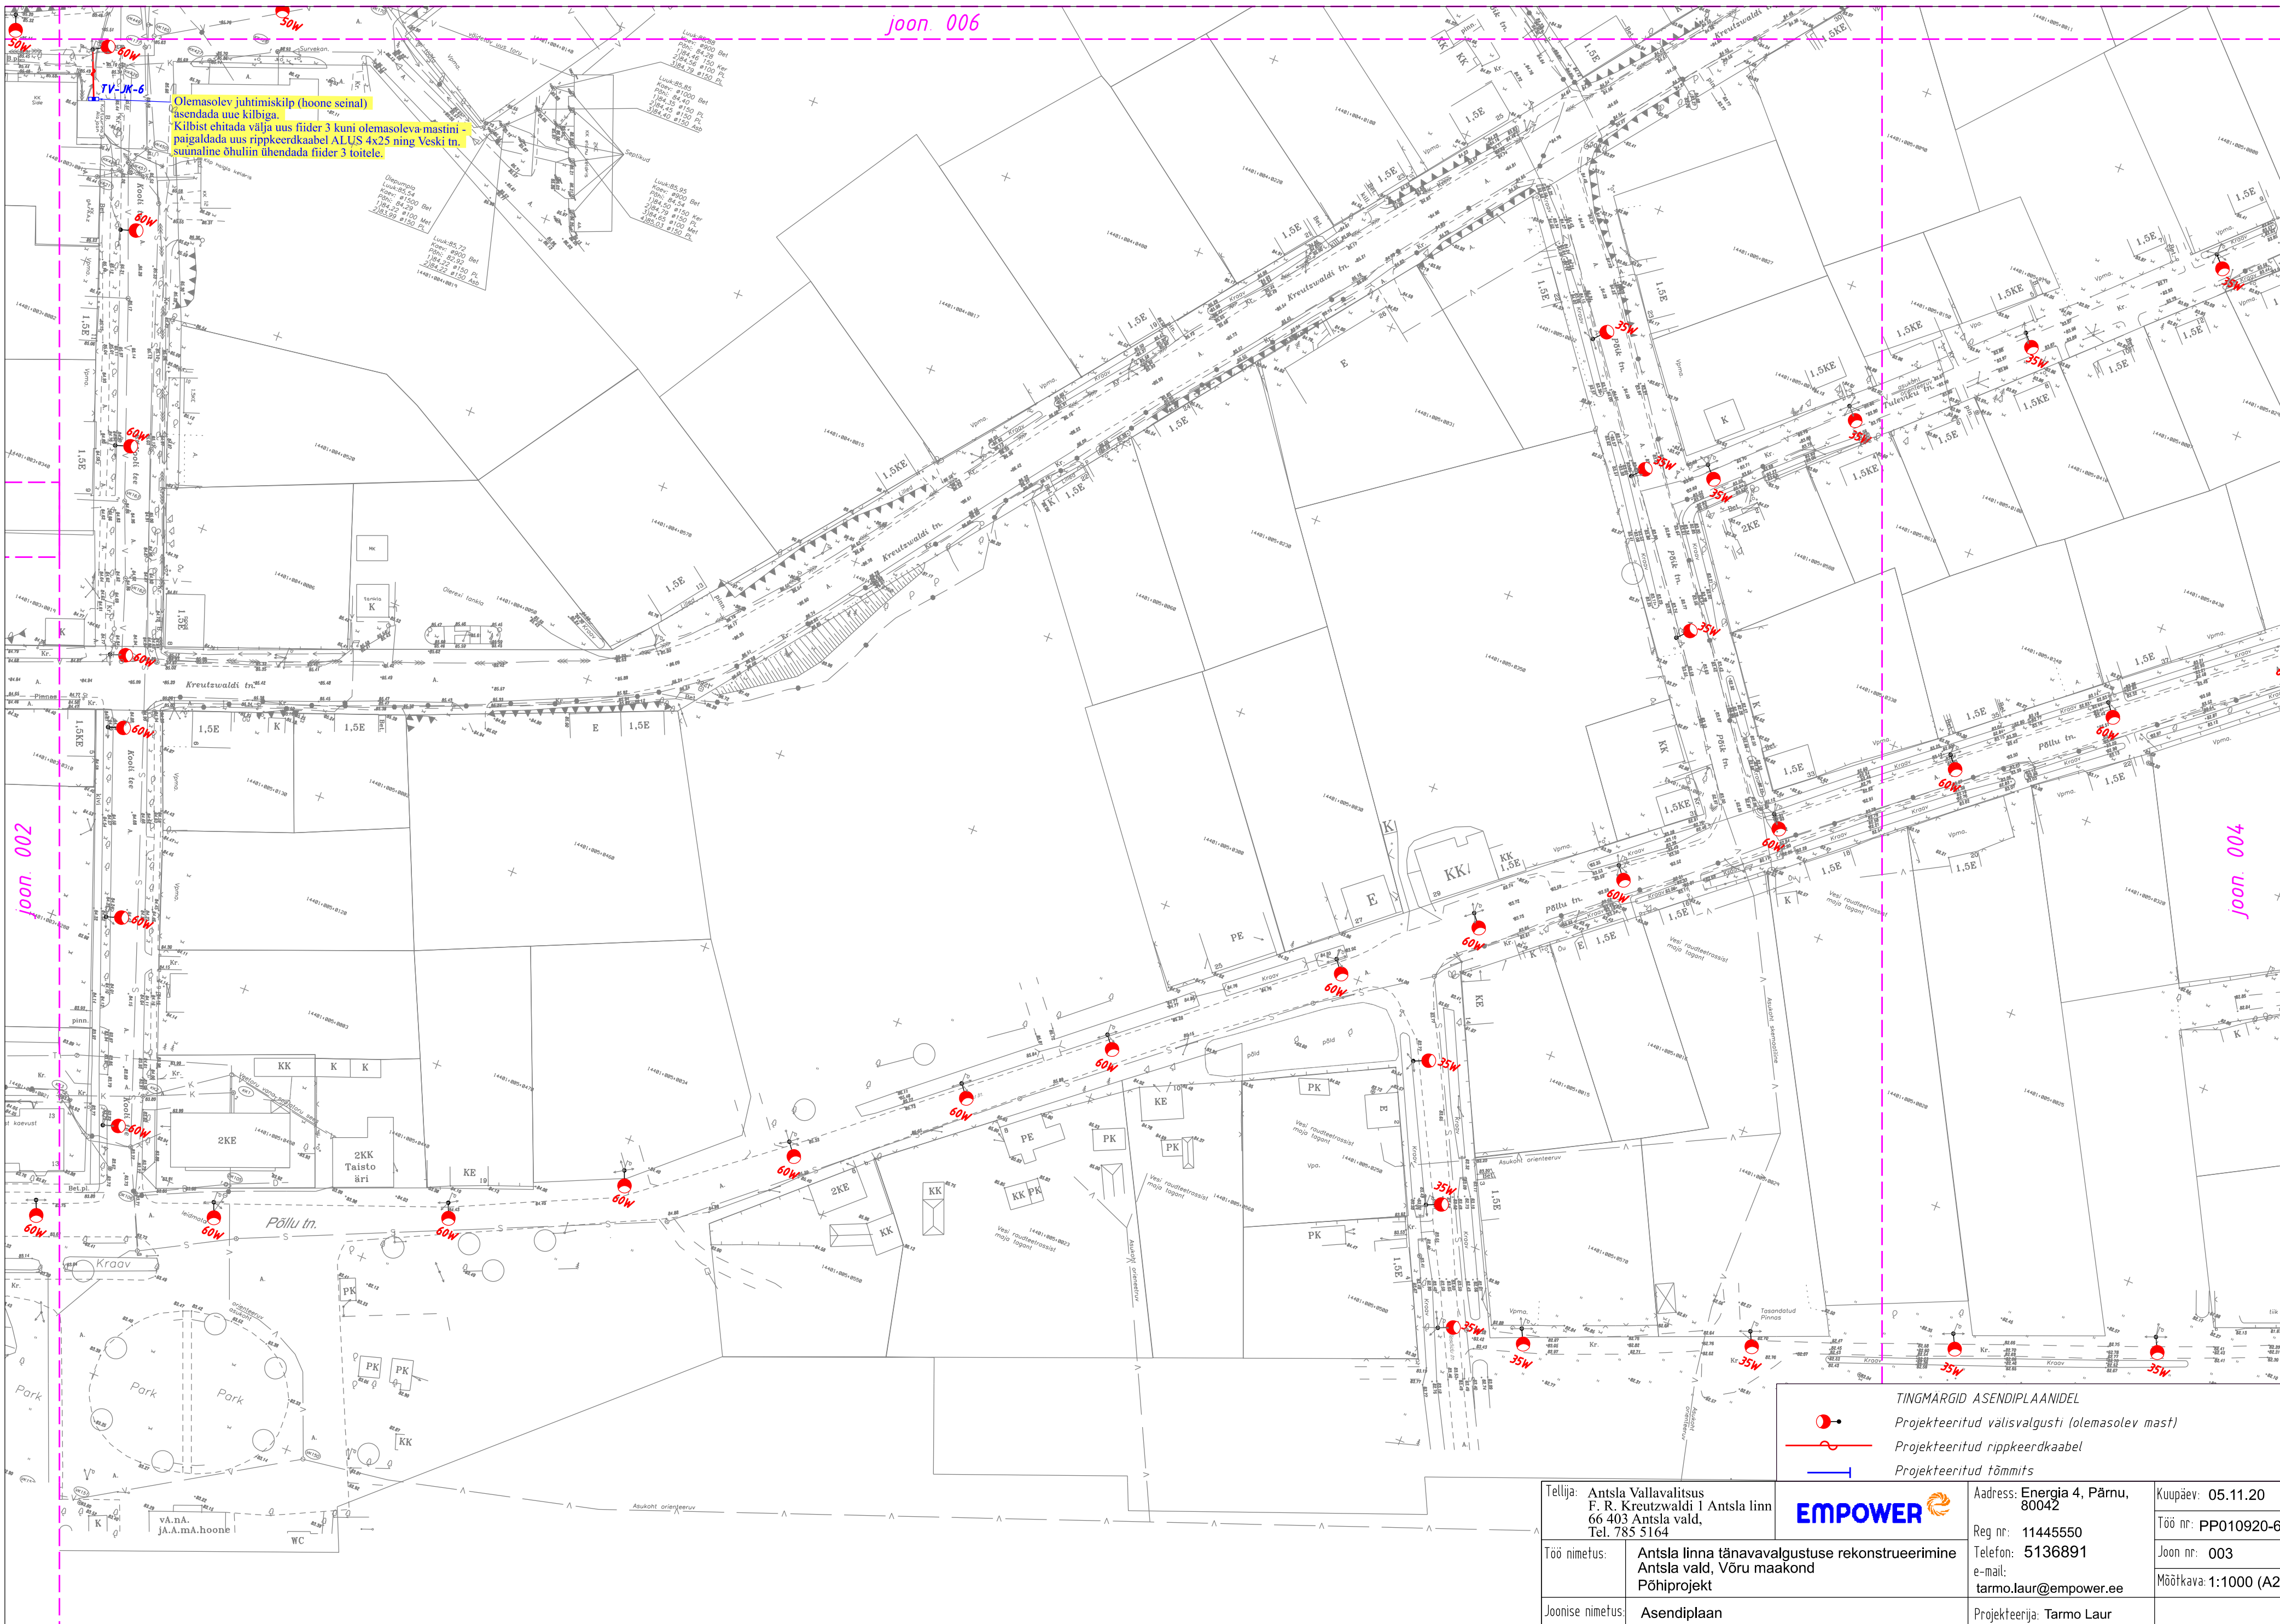

TINGMARGID ASENDIPLAANIDEL

Projekteeritud välisvalgusti (olemasolev mast)

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud tõmmits

Tellijä: Antsla Vallavalitsus
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald,
Tel. 785 5164

Töö nimetus: Antsla linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Antsla vald, Võru maakond
Põhiprojekt

Joonise nimetus: Asendiplaan

EMPOWER

Address: Energia 4, Pärnu,
80042

Reg nr: 11445550

Telefon: 5136891

e-mail: tarmo.laur@empower.ee

Projekteerija: Tarmo Laur

Kuupäev: 05.11.20

Töö nr: PP010920-6

Joon nr: 003

Mõõtkava: 1:1000 (A2)